


## Be- und Entlüftungsventil DN 80 bis DN 100 Leistungsdiagramme 9830

### Entlüften

Leistungsdiagramm für den Betriebsentlüfter  
siehe Nr. 9870, 1"

#### Ablesebeispiel

Staudruck	$p = 0.5 \text{ bar}$
Entlüftungsleistung	
DN 80	$Q = 1350 \text{ m}^3/\text{h Luft}$
DN 100	$Q = 2540 \text{ m}^3/\text{h Luft}$

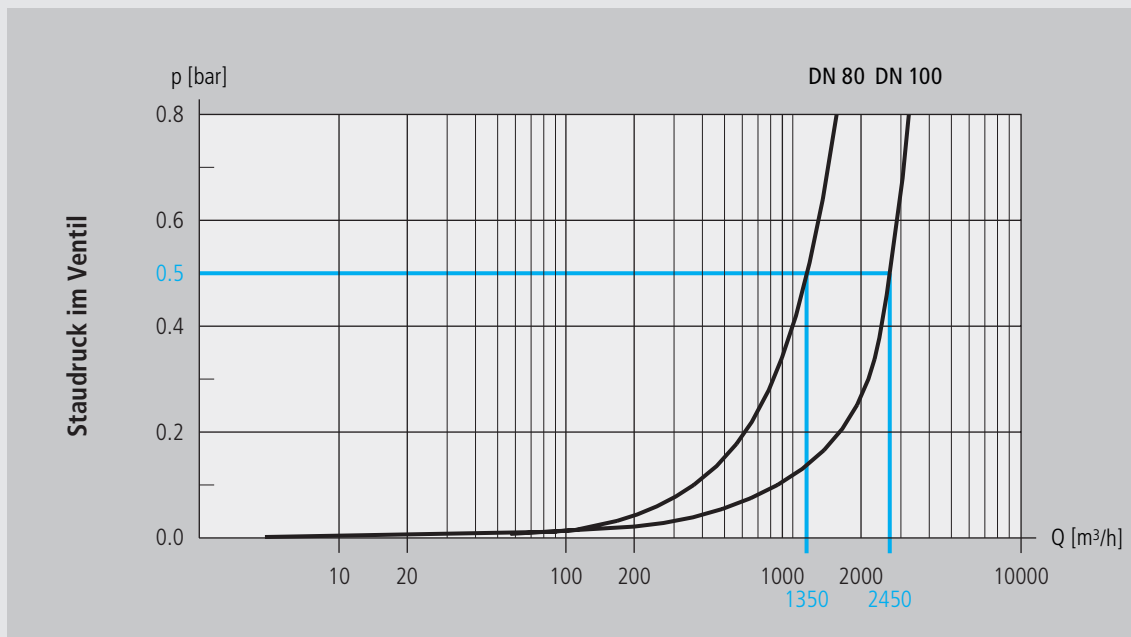

### Belüften

#### Ablesebeispiel

Leitungsunterdruck	$p_{abs} = 0.8 \text{ bar}$ $p_u = 0.2 \text{ bar}$
Belüftungsleistung	
DN 80	$Q = 600 \text{ m}^3/\text{h Luft}$
DN 100	$Q = 1800 \text{ m}^3/\text{h Luft}$

