


Be- und Entlüftungsventil 1" Leistungsdiagramme 9870

Entlüften

Ablesebeispiel
 Leitungsinndruck $p = 5 \text{ bar}$
 Entlüftungsleistung $Q = 6 \text{ m}^3/\text{h Luft}$

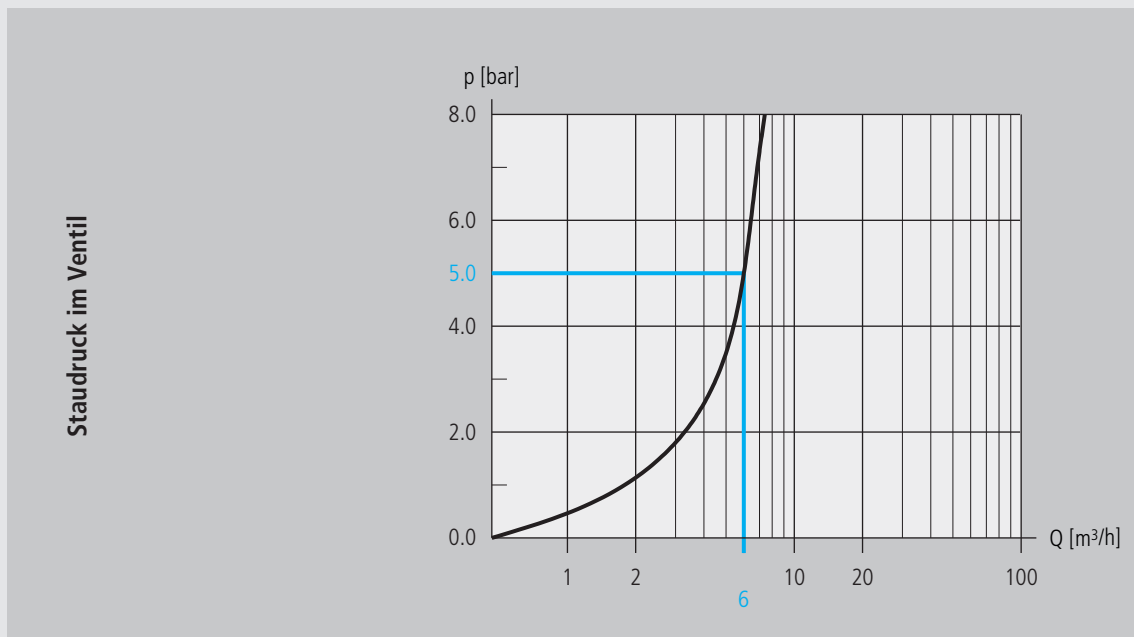

Belüften

Ablesebeispiel
 Leitungsunterdruck $p_{abs} = 0.8 \text{ bar}$
 $p_u = 0.2 \text{ bar}$
 Belüftungsleistung $Q \text{ ca. } 1 \text{ m}^3/\text{h Luft}$

