


Be- und Entlüftungsventil für Abwasser und Trinkwasser Leistungsdiagramme 9881

Entlüften

Ablesebeispiel
 Staudruck $p = 0.5 \text{ bar}$
 Entlüftungsleistung $Q = 230 \text{ m}^3/\text{h Luft}$

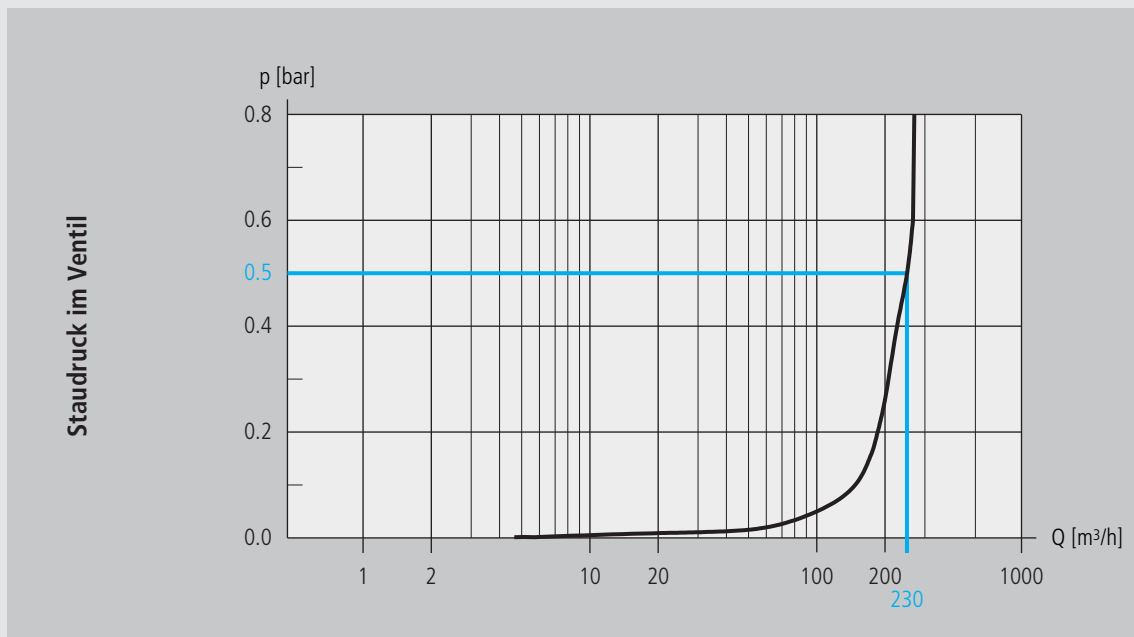

Belüften

Ablesebeispiel
 Leitungsunterdruck $p_{abs} = 0.8 \text{ bar}$
 $p_u = 0.2 \text{ bar}$
 Belüftungsleistung $Q = 180 \text{ m}^3/\text{h Luft}$

