


Selbsttätige Be- und Entlüftungsgarnitur, PN 16 Leistungsdiagramme 9920

Entlüften

Ablesebeispiel

Staudruck $p = 0.05 \text{ bar}$
 Entlüftungsleistung $Q = 180 \text{ m}^3/\text{h Luft}$
 Leitungsinndruck $p = 5 \text{ bar}$
 Entlüftungsleistung $Q = 7.5 \text{ m}^3/\text{h Luft}$

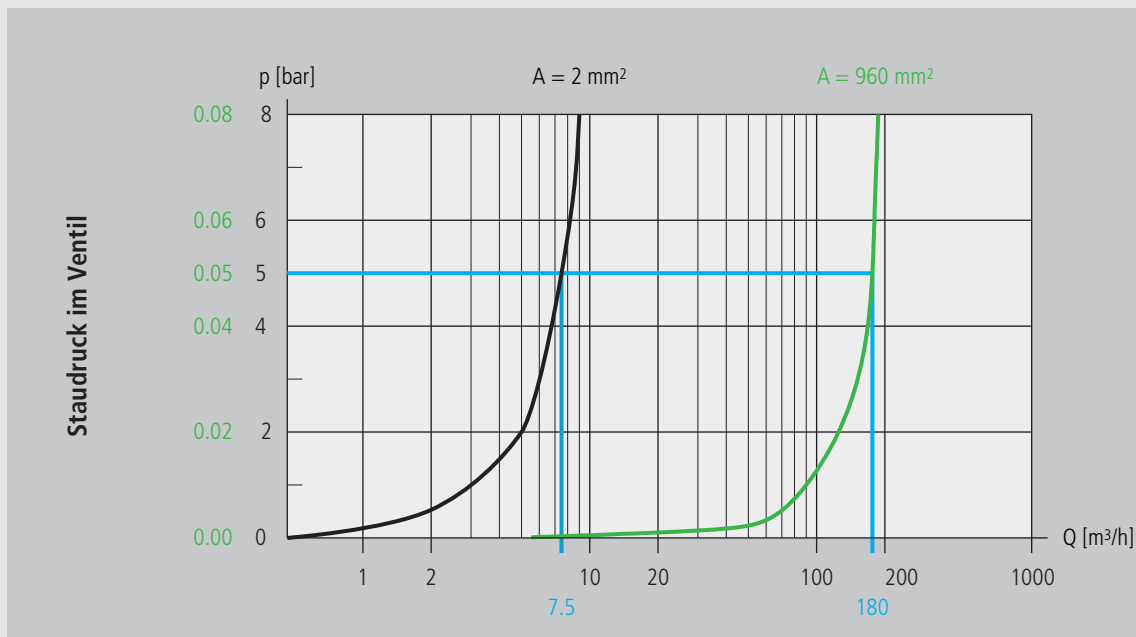

Belüften

Ablesebeispiel

Leitungsunterdruck $p_{\text{abs}} = 0.8 \text{ bar}$
 $p_u = 0.2 \text{ bar}$
 Belüftungsleistung $Q = 550 \text{ m}^3/\text{h Luft}$

